
## Impianto elettrico Distribuzione Illuminazione Normale e di Emergenza



Lista pezzi lampade								
Simbologia	Produttore	Nome Articolo	UGRL	Pot. Equivalen	Flusso Luminoso te	Temperatura Colore		
	BEGHELLI	LED PANEL SD	< 19	4x18W	4000 lm	4000 °K		

N.B. Ogni postazione PC dovrà essere dotata di una lampada da tavolo

	LEGENDA	OIIVI	
	QUADRO ELETTRICO		TUBAZIONI PER CAVI ELETTRICI - LINEA ELETTRICA
BATTERIA	BATTERIA AUTOMATICA DI RIFASAMENTO	Œ	POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA
UPS	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY		POZZETTO DI AMMARRO
σ́	INTERRUTTORE	abla	NODO EQUIPOTENZIALE
ď	INTERRUTTORE BIPOLARE	FM 1	ES. IDENTIFICAZIONE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE
φ	PULSANTE A TIRANTE		PULSANTE DI EMERGENZA SOTTOVETRO IP55 CON SPIA DI SEGNALAZIONE
0	CASSETTA DI CONNESSIONE	KWA	CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA
•	PUNTO ALLACCIO UTILIZZATORE		
<del>P</del>	SUONERIA 24 V		
×	APPARECCHIO AUTONOMO PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 24W - Versione SE - Autonomia 3h (a parete)		
R. O.S.	APPARECCHIO AUTONOMO PER L'ILLUMINAZIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA - LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 8W Versione SA - Autonomia 1h - distanza di osservazione > 24m		
Y	PRESA ROSSA 2P+T 10/16 A ALIMENTATA DA UPS		
Y	PRESA SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16 A		
*	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T / 16 A		
ᄪ	PRESA TELEFONICA		
甲	PRESA TRASMISSIONE DATI		
Lar. x Alt.	PASSARELLA PORTACAVI METALLICA		
//	CONDUTTURA ASCENDENTE/DISCENDENTE		
<u>=</u>	CONDUTTURA INTERRATA		

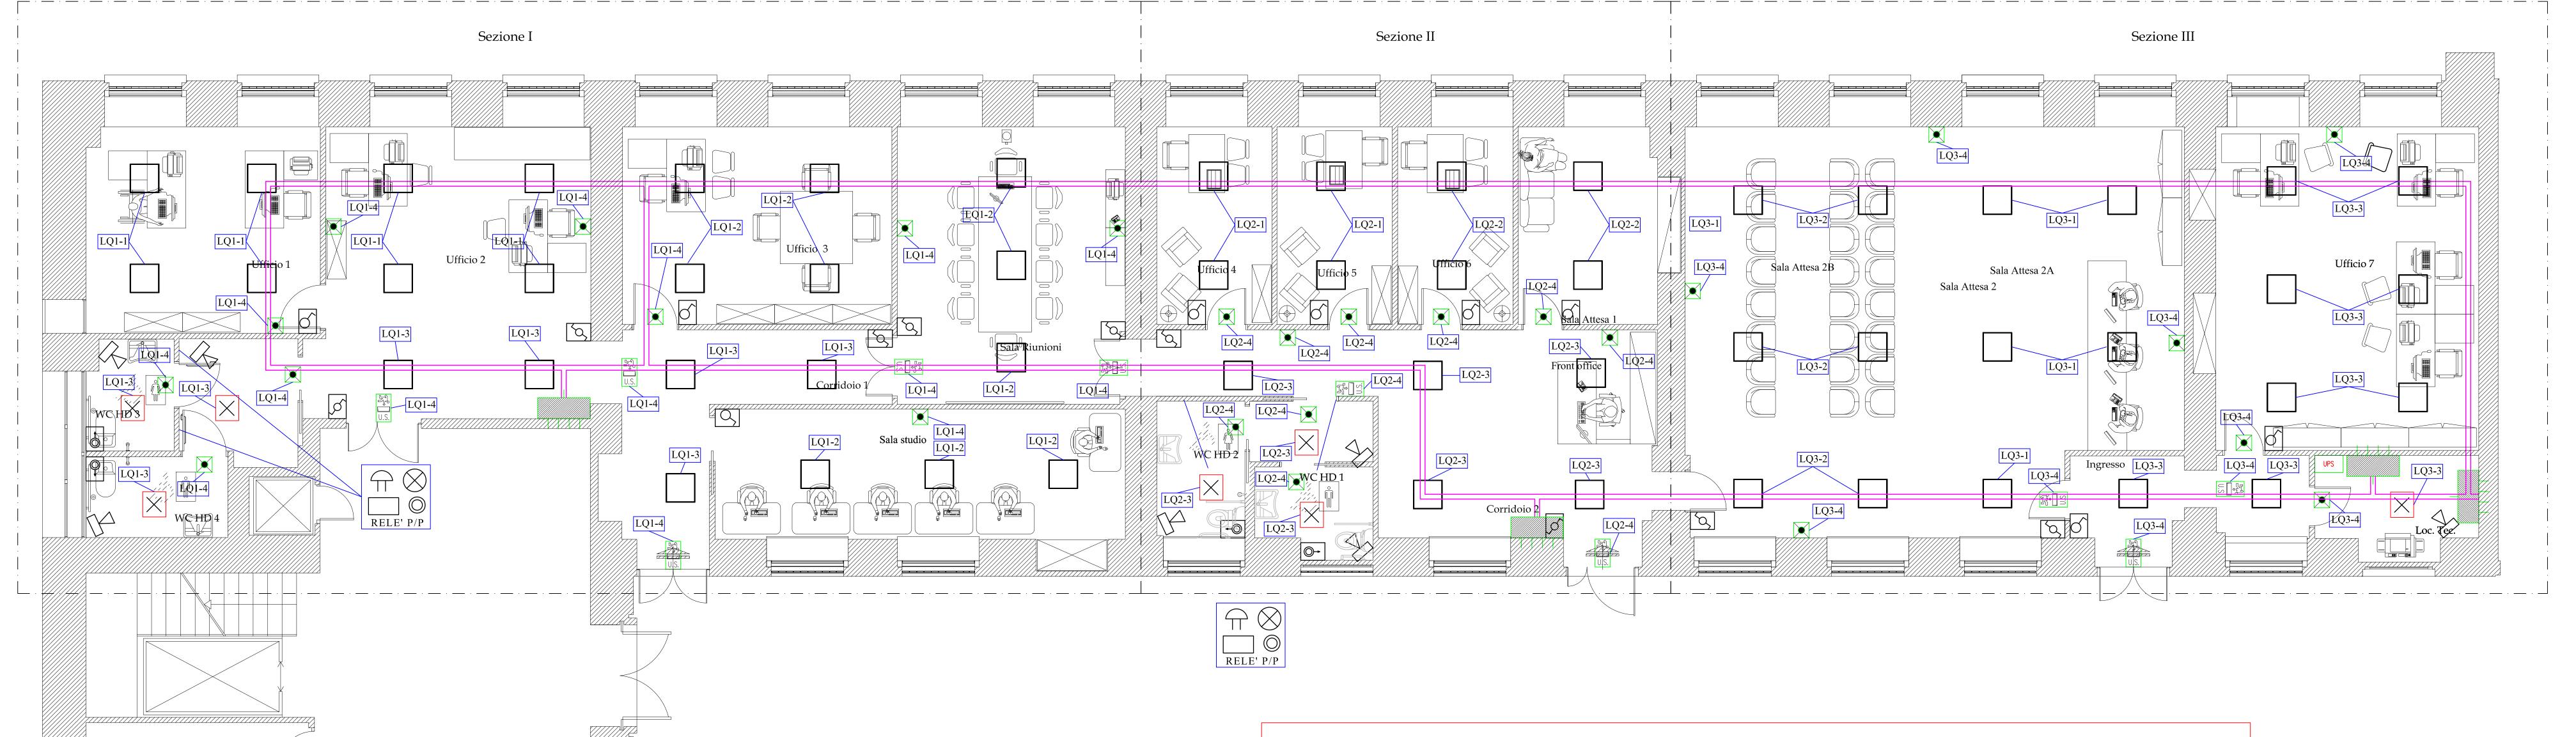

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" CITTA' UNIVERSITARIA - PIAZZALE ALDO MORO 5 - ROMA



## TIPO DI INTERVENTO:

Progetto esecutivo di Riqualificazione dei locali siti al piano terra dell'edificio di Giurisprudenza (CU002) da destinare al Centro Counselling Psicologico ed allo sportello relazioni con gli studenti disabili.

1:50

IMPIANTO ELETTRICO - LUCI
Piano terra

| IE-0

N. TAVOLA

Ing. Cesare Cavone	Ing. Giovanni Bifano	Dott.ssa Sabrina Luccarini
R.U.P.:	PROGETTISTA:	IL DIRETTORE:

DATA: 17 Ottobre 2017