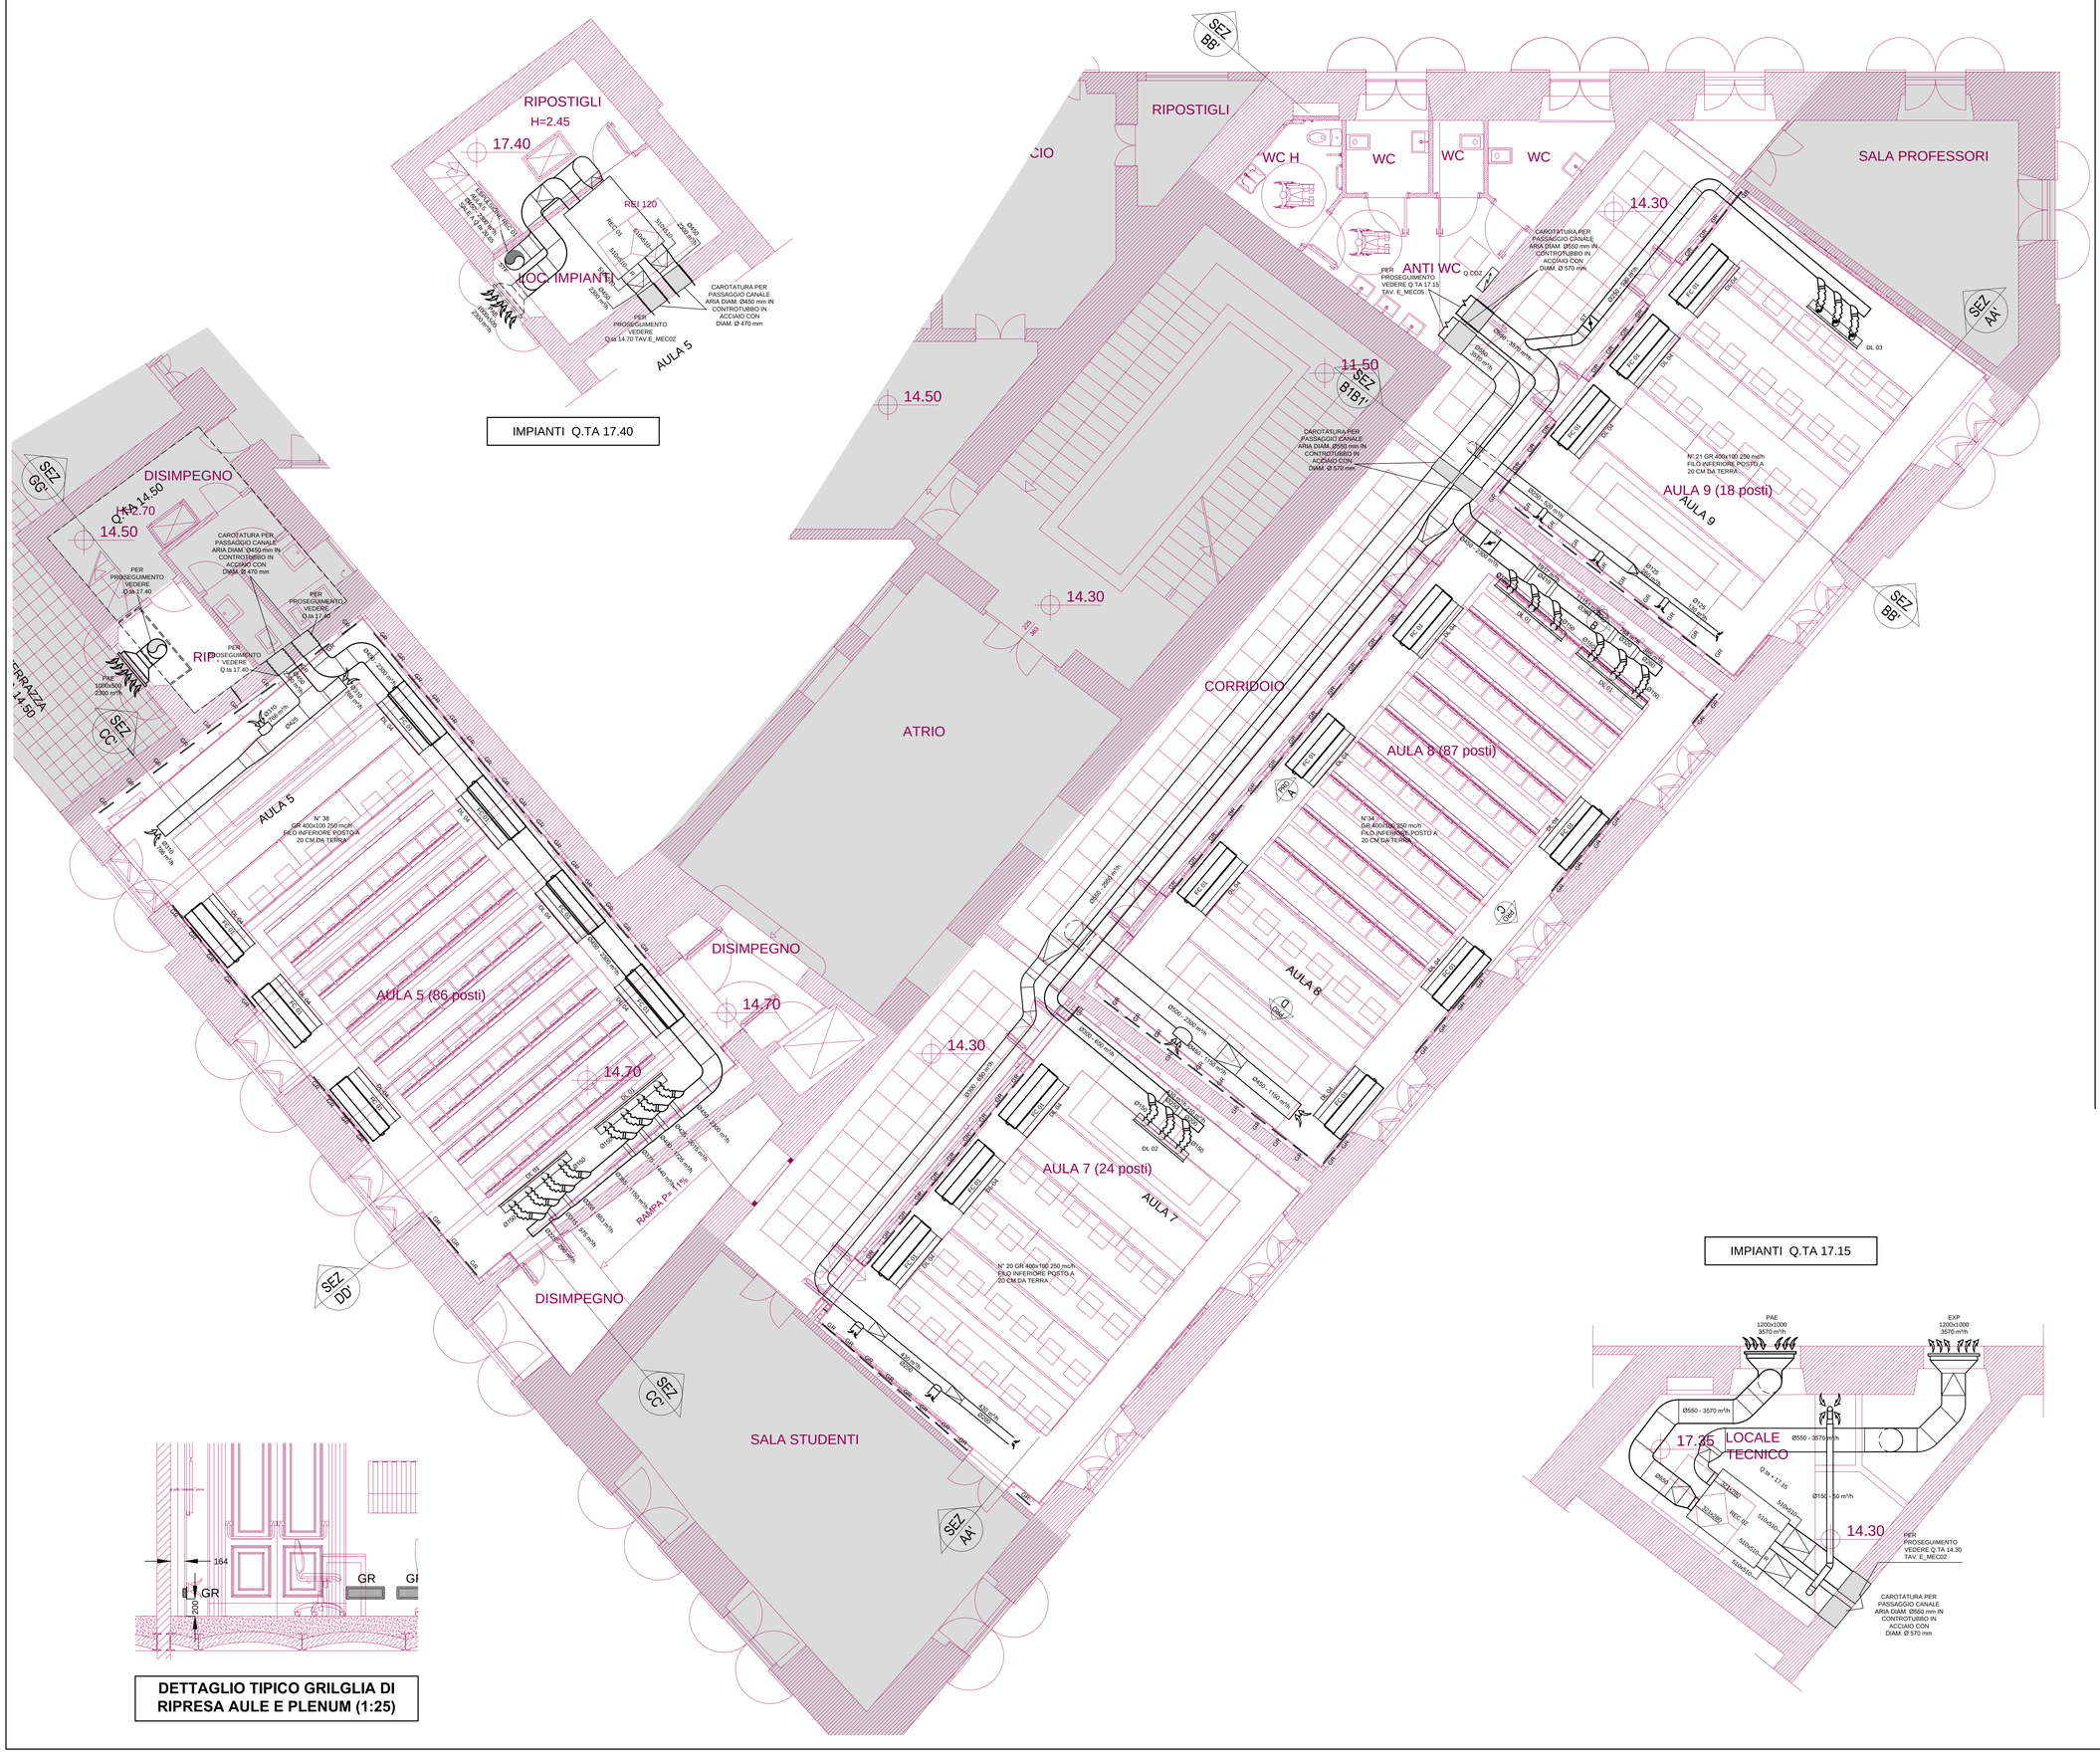
RIPOSTIGLI
H=2.45
17.40
REI 120
LOC. IMPIANTI
CAROTATURA PER PASSAGGIO CANALE ARIA DIAM. Ø450 mm IN CONTROTUBBO IN ACCIAIO CON DIAM. Ø 470 mm
PER PROSEGUIMENTO VEDERE Q.ta 14.70 TAV.E_MEC02
AULA 5
IMPIANTI Q.TA 17.40
DISIMPEGNO
14.50
PER PROSEGUIMENTO VEDERE Q.ta 17.40
RIP.
PAE 1000x500 2300 m³/h
AULA 5
N° 38 GR 400x100 250 m³/h FILO INFERIORE POSTO A 20 CM DA TERRA
AULA 5 (86 posti)
14.70
RAMPA P= 1%
DISIMPEGNO
SALA STUDENTI
ATRIO
CORRIDOIO
14.30
AULA 8 (87 posti)
N°34 GR 400x100 250 m³/h FILO INFERIORE POSTO A 20 CM DA TERRA
AULA 8
AULA 7 (24 posti)
AULA 7
N° 20 GR 400x100 250 m³/h FILO INFERIORE POSTO A 20 CM DA TERRA
RIPOSTIGLI
WC H
WC
ANTI WC
PER PROSEGUIMENTO VEDERE Q.TA 17.15 TAV. E_MEC05
11.50
SALA PROFESSORI
N° 21 GR 400x100 250 m³/h FILO INFERIORE POSTO A 20 CM DA TERRA
AULA 9 (18 posti)
AULA 9
SEZ AA'
SEZ BB'
SEZ CC
SEZ DD'
SEZ GG'
DL 01
DL 02
DL 03
DL 04
DL 05
DL 06
DL 07
DL 08
DL 09
DL 10
DL 11
DL 12
DL 13
DL 14
DL 15
DL 16
DL 17
DL 18
DL 19
DL 20
DL 21
DL 22
DL 23
DL 24
DL 25
DL 26
DL 27
DL 28
DL 29
DL 30
DL 31
DL 32
DL 33
DL 34
FC 01
FC 02
FC 03
FC 04
FC 05
FC 06
FC 07
FC 08
FC 09
FC 10
FC 11
FC 12
FC 13
FC 14
FC 15
FC 16
FC 17
FC 18
FC 19
FC 20
FC