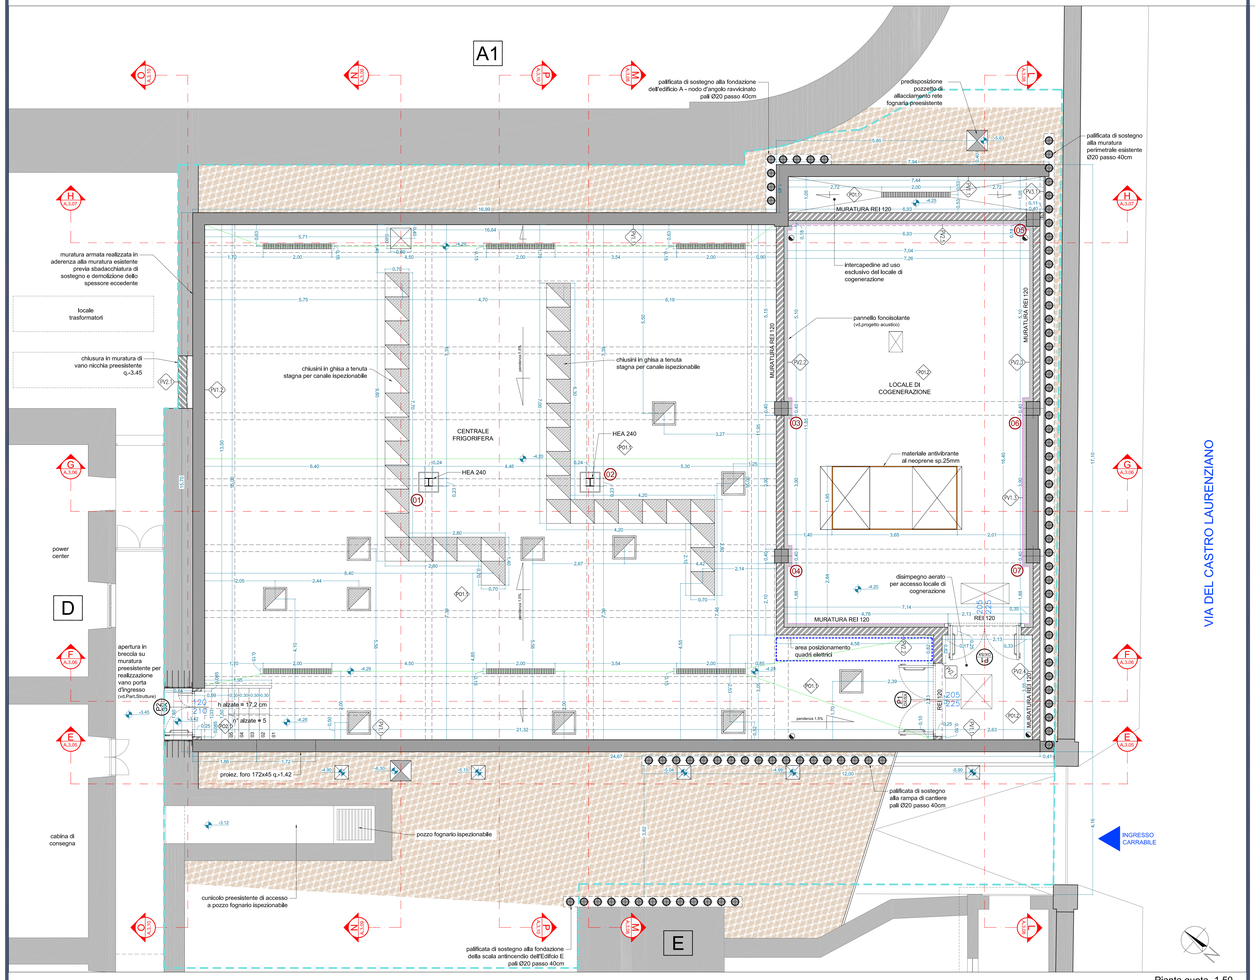


Legenda

- Area progetto
- Quota zero di riferimento progettuale (soglia d'ingresso del portone N/E dell'edificio D piano terra)
- Quote al finito in pianta
- Quote al finito in sezione
- Numerazioni setti e pilastri
- Vd. abaco partizioni vrticali - Tav. RECF-E_A.6.01
- Vd. abaco infissi - Tav. RECF-E_A.7.01 (le misure degli infissi devono essere verificate in cantiere)
- Vd. abaco partizioni orizzontali - Tav.RECF-E_A.5.01/RECF-E_A.5.02
- Identificativo edificio
- Preesistenze
- Strutture in c.a. - vedi articolo E.P.: A06.01.002,02,01.a / A06.02.001.a / A06.03.001.b (per dettagli copertelle vd. progetto strutturale)
- Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento - vedi articolo E.P.: A09.03.004.d
- Intonaco armato - vedi articolo E.P.: A21.01.013.a / A06.02.002
- Micro palo tipo radice - vedi articolo E.P.: NP.009/A06.02.001.a
- Pannelli fonoassorbenti (vd. per dettagli progetto isolamento acustico)
- Pluviali Ø100 - vedi articolo E.P.: E02.01.003.e
- Canalette di drenaggio in cls - vedi articolo E.P.: C03.01.043
- Pozzetto ispezionabile - vedi articolo E.P.: B02.04.005.a/b
- Pozzetto ispezionabile - vedi articolo E.P.: B02.04.005.m/n
- Chiusino ispezionabile in ghisa a tenuta stagna - vedi articolo E.P.: NP 004
- Pozzetto ispezionabile - vedi articolo E.P.: E02.01.006.a.02
- Pozzetto in resine rinforzate - vedi articolo E.P.: D12.03.004.b
- Pozzetto interrato non ispezionabile - vedi articolo E.P.: E02.01.006.a.01 / E02.01.006.a

NOTA BENE:
Al fine di eseguire le opere per la costruzione della muratura in c.a., in aderenza alla muratura esistente dell'intercapedine dell'edificio D, è necessaria una sbadacchiatura di sostegno da realizzare all'interno dell'intercapedine (vd. PSC)

Normative di riferimento

- D.P.R. 380/2001
  art. 3 c.1 lett.e1 lett.e3; art.7 c.1; art.17 c.3 lett.e; Capo II Sez.1
- N.T.A. PRG Del.Com. di Roma 18 del 12/02/08
  art.4 c.1 lett.d
- D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme tecniche per le costruzioni

Locale di cogenerazione
- D.M. 13/2011 regolamento p.i. cogeneratori:
  - l'ambiente locale [] = 37,96mt
  - Superficie locale S = 94,72mq
  - Lunghezza pareti ventilate ad uso esclusivo = 6,93mt > 15% Il [Xapo lc.p.1 lett.r.a1]
  - Larghezza ventilate = 1,05mt > 0,6mt [Xapo lc.p.1 lett.r.a2]
  - Superficie aerazione solaio grigliato ventilate = 7,93mq > 1,5x1/30 S [Xapo lc.p.1 lett.a2; lett.r.f1]
  - Altezza locale ventilate = 3,50mt > 2,50mt; sovrastante = 3,00mt >2,00mt [Xapo lc.p.1 lett.a2; lett.r.c1]
  - Superficie aerazione dispositivo = 1,00mq > 0,30mq [Xapo lc.p.1 lett.a2; lett.r.d1]

Note


A. Le misure interne ed esterne sono riferite al finito,

B. Le quote altimetriche sono riferite ai piani al finito,

C. Le misure valide sono quelle riportate nelle quote di progetto dato che per difetto di copia o di riduzione potrebbero verificarsi variazioni

D. Questa tavola è priva di validità se non reca la firma del progettista e qualsiasi modifica le si voglia apportare deve essere notificata allo stesso

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

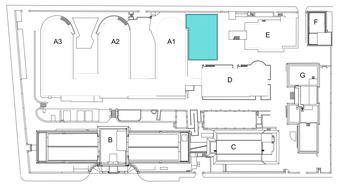

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Progettato	Verificato	Accpatto	Approvato
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2	07/2013	Revisione - Prot. n° 0012629 del 28/02/2013	F.G.	F.G.	F.G.	SRAM	SRAM
1	12/2013	Revisione - OdS n° 248 del 07/11/2012	F.G.	F.G.	F.G.	SRAM	SRAM
0	02/2012	Emissione - OdS n° 047 del 09/11/2011	F.G.	F.G.	F.G.	SRAM	SRAM

Nome file: CF-OE_A.3.01

Note

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Capogruppo
Siram
Via Bassiglia, 95 - 20152 MILANO

Siram S.p.A. (Capogruppo)
Cofely S.p.A. (mandante)
CNS Soc. Coop. (mandante)
Saccir S.p.A. (mandante)
Carbotermo S.p.A. (mandante)
CNP s.r.l. (mandante)

Il Committente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Progettazione
Arch.Federico Gubernari

Tipologia di intervento
CENTRALE FRIGORIFERA
ISTITUTO REGINA ELENA INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE
PROGETTO ESECUTIVO
Centrale frigorifera a servizio del complesso immobiliare ex Regina Elena

Titolo elaborato
POST OPERAM: Pianta quota -2.00

Formato	Scala		Commessa	Area Progetto	Fase	Cat.	Progressivo	Foglio	Rev.
A1	1:50		RE	CF-OE	E	ARCH	3	01	1

E' vietata la riproduzione o la consegna a terzi di questo documento senza la preventiva autorizzazione dell'ATI