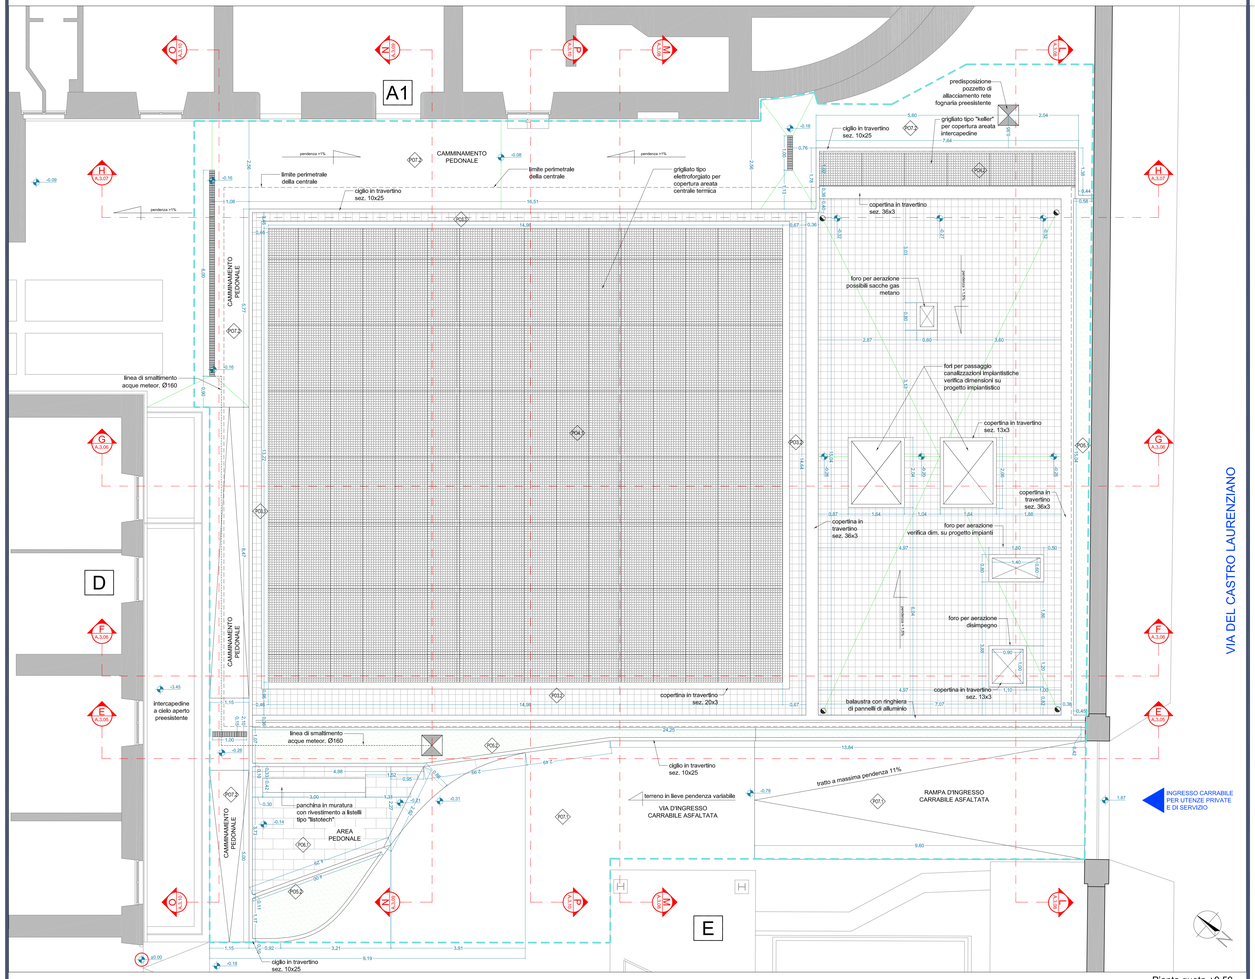


Legenda

- Area progetto
- Quota zero di riferimento progettuale (soglia d'ingresso del portone N/E dell'edificio D piano terra)
- Quote al finito in pianta
- Quote al finito in sezione
- Numerazioni setti e pilastri
- Vd. abaco partizioni vrticali - Tav. RECF-E_A.6.01
- Vd. abaco infissi - Tav. RECF-E_A.7.01 (le misure degli infissi devono essere verificate in cantiere)
- Vd. abaco partizioni orizzontali - Tav.RECF-E_A.5.01/RECF-E_A.5.02
- Identificativo edificio
- Conglomerato bituminoso per strato di usura - vedi articolo E.P.: B01.05.014.a
- Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo - vedi articolo E.P.: A14.01.009.a
- Pavimentazione in masselli di cls vibrocompresso - vedi articolo E.P.: B01.05.033.a,01
- Grigliato tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo - vedi articolo E.P.: A17.01.006.b
- Canalette di drenaggio in cls - vedi articolo E.P.: C03.01.043
- Pozzetto ispezionabile - vedi articolo E.P.: B02.04.005.m/n
- Ciglio per marciapiedi in travertino - vedi articolo E.P.: B01.06.001.a
- Copertina con gocciolatoio in travertino - vedi articolo E.P.: A15.01.003.b
- Tubo PVC - vedi articolo E.P.: E02.01.001.c / E02.01.004.a,08 / E02.01.004.c,09

Normative di riferimento

- D.P.R. 380/2001
  art. 3 c.1 lett.a e1 lett.e3; art.7 c.1; art.17 c.3 lett.e; Capo II Sez.1
- N.T.A. PRG Del.Com. di Roma 18 del 12/02/08
  art.4 c.1 lett.d
- D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme tecniche per le costruzioni

Locale di cogenerazione
- D.M. 13/2011 regolamento p.i. cogeneratori:
  - l'ambiente locale [1 = 37,96m²
  - Superficie locale S = 94,72mq
  - Lunghezza pareti vrercapeadve ad uso esclusivo = 6,93mt > 15% l1 [Xapo l; p.1 lerr.a1]
  - Larghezza vrercapeadve = 1,05mt > 0,6mt [Xapo l; p.1 lerr.a2]
  - Superficie aerazione solaio grigliato vrercapeadve = 7,93mq > 1,5x1/30 S [Xapo l; p.1 lerr.a2; lerr.f1]
  - Altezza l(pera vrera = 3,50mt > 2,50mt; scorrotrve = 3,00mt >2,00mt [Xapo l; p.1 lerr.a2; lerr.c1]
  - Superficie aerazuove disimpegvo = 1,00mq > 0,30mq [Xapo l; p.1 lerr.a2; lerr.d1]

Note


A. Le misure interne ed esterne sono riferite al finito,

B. Le quote altimetriche sono riferite ai piani al finito,

C. Le misure vallde sono quelle riportate nelle quote di progetto dato che per difetto di copia o di riduzione potrebbero verificarsi varlazioni

D. Questa tavola è priva di validità se non reca la firma del progettista e qualsiasi modifica le si voglia apportare deve essere notificata allo stesso

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

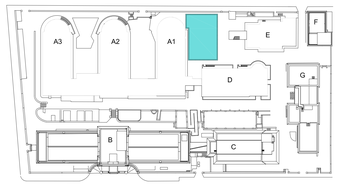

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2	07/2013	Revisione - Prot. n° 0012629 del 28/02/2013	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
1	12/2013	Revisione - OdS n° 248 del 07/11/2012	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
0	02/2012	Emissione - OdS n° 047 del 09/11/2011	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM

Nome file: CF-OE_A.3.02

Note

Capogruppo
Siram
Via Biasolla, 95 - 20152 MILANO

Siram S.p.A. (Capogruppo)
Cofely S.p.A. (mandante)
CNS Soc. Coop. (mandante)
Saccir S.p.A. (mandante)
Carbotermo S.p.A. (mandante)
CNP s.r.l. (mandante)

Il Committente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Progettazione
Arch.Federico Gubernari

Tipologia di intervento
CENTRALE FRIGORIFERA
ISTITUTO REGINA ELENA INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE
PROGETTO ESECUTIVO
Centrale frigorifera a servizio del complesso immobiliare ex Regina Elena

Titolo
POST OPERAM: Pianta quota +0.50

Formato	Scala		Commessa	Area Progetto	Fase	Cat.	Progressivo	Foglio	Rev.
A1+	1:50		RE	CF-OE	E	ARCH	3	02	1

E' vietata la riproduzione o la consegna a terzi di questo documento senza la preventiva autorizzazione dell'ATI