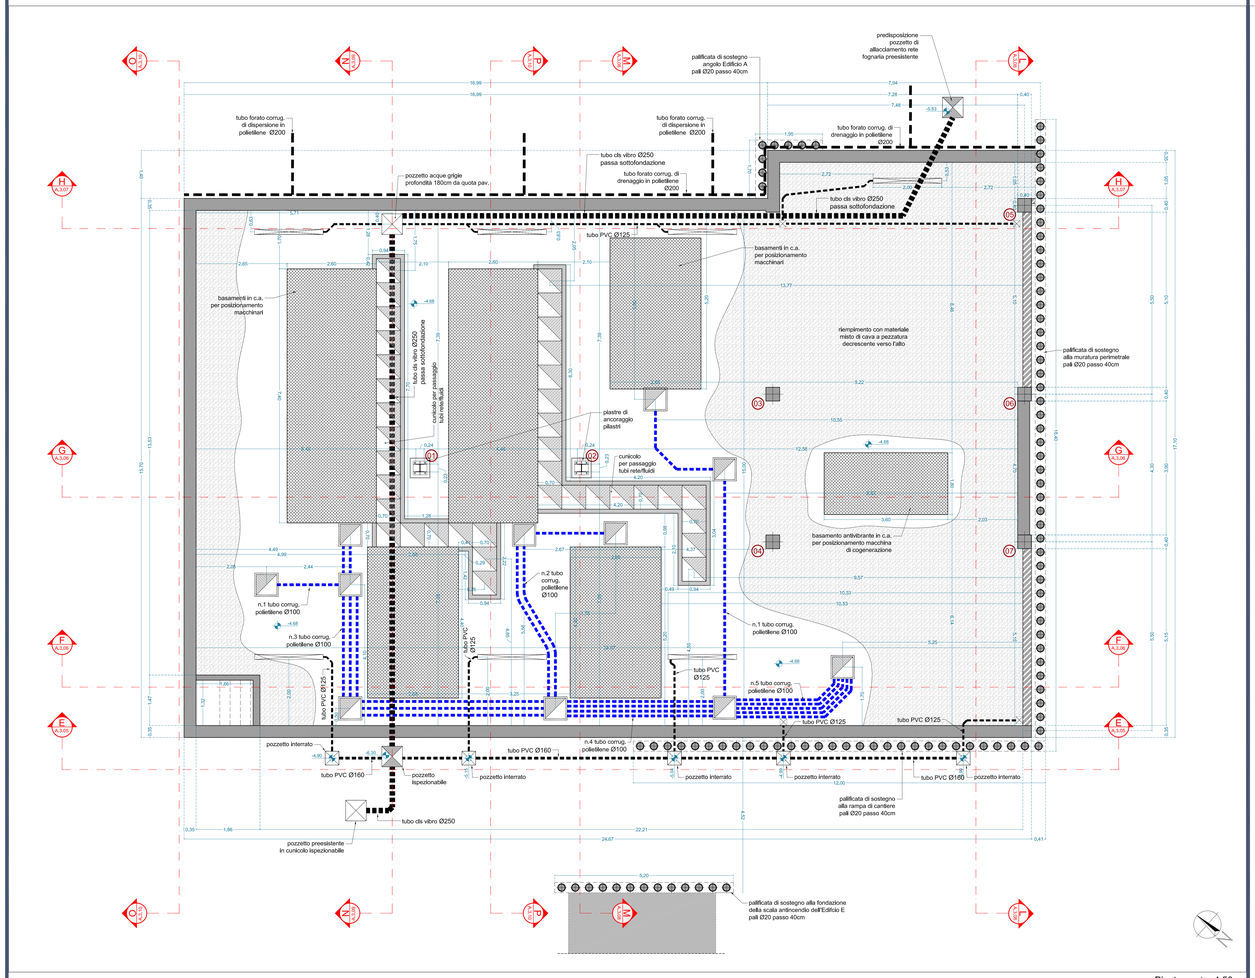


Pianta quota -4.50

Legenda

- Quota zero di riferimento progettuale (soglia d'ingresso del portone N/E dell'edificio D piano terra)
- Quote al finito in pianta
- Quote al finito in sezione
- Numerazioni setti e pilastri
- Riempimento con materiale proveniente da cave - vedi articolo E.P.: A02.02.002.f
- Strutture in c.a. - vedi articolo E.P.: A06.01.002.02.01.a / A06.02.001.a / A06.03.001.b (per dettagli carpenterie vd. progetto strutturale)
- Platea in c.a. - vedi articolo E.P.: A06.01.002.01.01.a / A06.02.001.a / A06.03.001.b (per dettagli carpenterie vd. progetto strutturale)
- Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento - vedi articolo E.P.: A09.03.004.d
- Muratura di mattoni dello spessore di una testa - vedi articolo E.P.: A09.02.004.a.01
- Micro palo tipo radice - vedi articolo E.P.: NP.009A06.02.001.a
- Pozzetto ispezionabile - vedi articolo E.P.: B02.04.005.a/b
- Pozzetto ispezionabile - vedi articolo E.P.: B02.04.005.m/n
- Chiusino ispezionabile in ghisa a tenuta stagna - vedi articolo E.P.: NP 004
- Pozzetto di raccordo linea elettrica ispezionabile (quota -4.68m) - vedi articolo E.P.: E02.01.006.a.02
- Pozzetto in resine rinforzate - vedi articolo E.P.: D12.03.004.b
- Pozzetto sifonato - vedi articolo E.P.: NP 001
- Pozzetto interrato non ispezionabile - vedi articolo E.P.: E02.01.006.a.01 / E02.01.008.a
- Tubo PVC - vedi articolo E.P.: E02.01.001.b / E02.01.004.a.07 / E02.01.004.c.08
- Tubo PVC - vedi articolo E.P.: E02.01.001.c / E02.01.004.a.08 / E02.01.004.c.09
- Tubo cls vibro - vedi articolo E.P.: B02.03.001.b
- Tubo in PE-AD - vedi articolo E.P.: E02.01.005.d
- Tubo corrugato - vedi articolo E.P.: D05.41.005

Normativo di riferimento

- D.P.R. 380/2001
  art. 3 c.1 lett.e1 lett.e3; art.7 c.1; art.17 c.3 lett.c Capo II Sez.1
- N.T.A. PRG Del.Com. di Roma 18 del 12/02/08
  art.4 c.1 lett.d
- D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme tecniche per le costruzioni

Locale di cogenerazione
- D.M. 13/2011 regolamento p.i. cogeneratori:
  - l'ammonto locale [1 = 37,96mt
  - Superficie locale S = 94,72mq
  - Lunghezza pareti vrercapeviw ad uso esclusivo = 6,93mt > 15% l1 [Xapo l; p.1 lerr.a1]
  - Larghezza vrercapeviw = 1,05mt > 0,6mt [Xapo l; p.1 lerr.a2]
  - Superficie aerazione solaio grigliato vrercapeviw = 7,93mq > 1,5x1/30 S [Xapo l; p.1 lerr.a2; lerr.f1]
  - Altezza b)area vrerva = 3,50mt > 2,50mt; scorrotwe = 3,00mt >2,00mt [Xapo l; p.1 lerr.a2; lerr.c1]
  - Superficie aerazione dismpegvo = 1,00mq > 0,30mq [Xapo l; p.1 lerr.a2; lerr.d1]

Note


A. Le misure interne ed esterne sono riferite al finito.

B. Le quote altimetriche sono riferite ai piani al finito.

C. Le misure vallate sono quelle riportate nelle quote di progetto dato che per difetto di copia o di riduzione potrebbero verificarsi variazioni

D. Questa tavola è priva di validità se non reca la firma del progettista e qualsiasi modifica le si voglia apportare deve essere notificata allo stesso

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

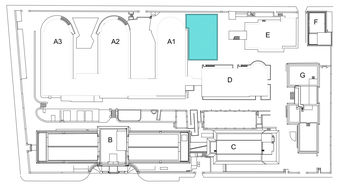

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2	07/2013	Revisione - Prot. n° 0012629 del 28/02/2013	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
1	12/2013	Revisione - OdS n° 248 del 07/11/2012	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
0	02/2012	Emissione - OdS n° 047 del 09/11/2011	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM

Nome file: CF-OE_A.3.03

Note

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Capogruppo
Siram
Via Biasolla, 95 - 20152 MILANO

Siram S.p.A. (Capogruppo)
Cofely S.p.A. (mandante)
CNS Soc. Coop. (mandante)
Saccir S.p.A. (mandante)
Carbotermo S.p.A. (mandante)
CNP s.r.l. (mandante)

Il Committente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Progettazione
Arch.Federico Gubernari

Tipologia di intervento
CENTRALE FRIGORIFERA
ISTITUTO REGINA ELENA INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE
PROGETTO ESECUTIVO
Centrale frigorifera a servizio del complesso immobiliare ex Regina Elena

Titolo elaborato
POST OPERAM: Pianta quota -4.50

Formato	Scala		Commessa	Area Progetto	Fase	Cat.	Progressivo	Foglio	Rev.
A1+	1:50		RE	CF-OE	E	ARCH	3	03	1

E' vietata la riproduzione o la consegna a terzi di questo documento senza la preventiva autorizzazione dell'ATI