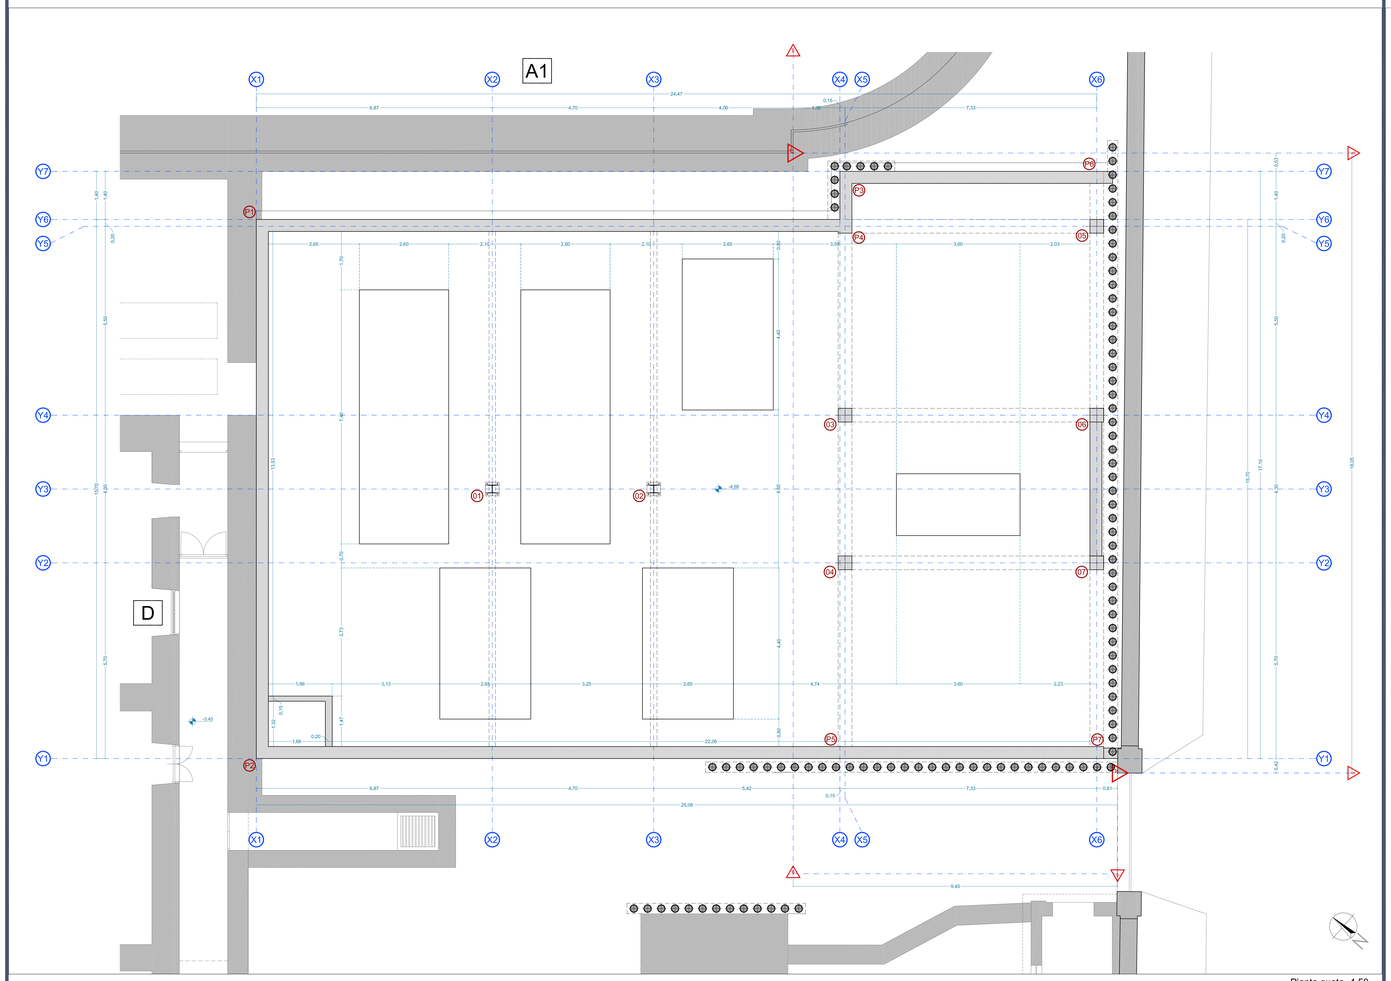


Legenda

- Punto di caposaldo A (spigolo Ovest del pilastro del cancello di ingresso da Via del C.Laurenziano)
- Punto di caposaldo B (spigolo N dell'edificio esistente A1)
- ±0.00 Quota zero di riferimento progettuale (soglia d'ingresso del portone N/E dell'edificio D piano terra)
- ±0.00 Quote al finito in planta
- ±0.00 Quote al finito in sezione
- XX Numerazioni setti e pilastri
- A1 Identificativo edificio
- Strutture in c.a. - vedi articolo E.P.: A06.01.002.02.01.a (per dettagli carpenterie vd. progetto strutturale)
- Micro palo tipo radice - vedi articolo E.P.: NP.009/A06.02.001.a

Normative di riferimento

- D.P.R. 380/2001
  art. 3 c.1 lett.e1 lett.e3; art.7 c.1; art.17 c.3 lett.e; Capo II Sez.1
- N.T.A. PRG Del.Com. di Roma 18 del 12/02/08
  art.4 c.1 lett.d
- D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme tecniche per le costruzioni

Locale di cogenerazione
- D.M. 13/2011 regolamento p.i. cogeneratori:
  - l'ambiente locale [1 = 37.96mt
  - Superficie locale S = 54.72mq
  - Lunghezza pareti in vetrocamera ad uso esclusivo = 6,93ml > 15% l [1][Xapo I¿ p.1 lett.a1]
  - Larghezza vetrocamera = 1.05ml > 0.6ml. [Xapo I¿ p.1 lett.a2]
  - Superficie aerazione solaio grigliato vetrocamera = 7,80mq > 1.5x1/30 S [Xapo I¿ p.1 lett.a2; lett.f1]
  - Altezza libera interna = 3.50ml > 2.50ml. aeroporto = 3.00ml >2.00ml [Xapo I¿ p.1 lett.a2; lett.c1]
  - Superficie aerazione disimpegno = 1.00mq > 0.30mq [Xapo I¿ p.1 lett.a2; lett.d1]

Note


A. Le misure interne ed esterne sono riferite al finito.

B. Le quote altimetriche sono riferite ai piani al finito.

C. Le misure vallide sono quelle riportate nelle quote di progetto dato che per difetto di copia o di riduzione potrebbero verificarsi variazioni

D. Questa tavola è priva di validità se non reca la firma del progettista e qualsiasi modifica le si voglia apportare deve essere notificata allo stesso

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

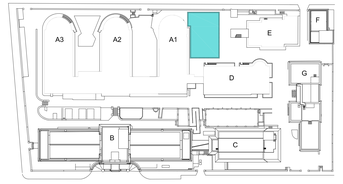

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2	07/2013	Revisione - Prot. n° 0012629 del 28/02/2013	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
1	12/2013	Revisione - OdS n° 248 del 07/11/2012	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
0	02/2012	Emissione - OdS n° 047 del 09/11/2011	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM

Nome file
CF-OE_A.3.04

Note

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Capogruppo Siram Via Biacesa, 95 – 20152 MILANO

Siram S.p.A. (Capogruppo)
Cofely S.p.A. (mandante)
CNS Soc. Coop. (mandante)
Saccir S.p.A. (mandante)
Carbotermo S.p.A. (mandante)
CNP s.r.l. (mandante)

Il Committente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Progettazione
Arch.Federico Gubernari

Tipologia di intervento
CENTRALE FRIGORIFERA
ISTITUTO REGINA ELENA INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE
PROGETTO ESECUTIVO
Centrale frigorifera a servizio del complesso immobiliare ex Regina Elena

Titolo
POST OPERAM: Pianta dei Fili Fissi

Formato	Scala		Commessa	Area Progetto	Fase	Cat.	Progressivo	Foglio	Rev.
A1+	1:50		RE	CF-OE	E	ARCH	3	04	1

E' vietata la riproduzione o la consegna a terzi di questo documento senza la preventiva autorizzazione dell'ATI